


Схема №1
Приложение к дефектной ведомости на
капитальный ремонт кровли здания ДТБ № 15 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, 21

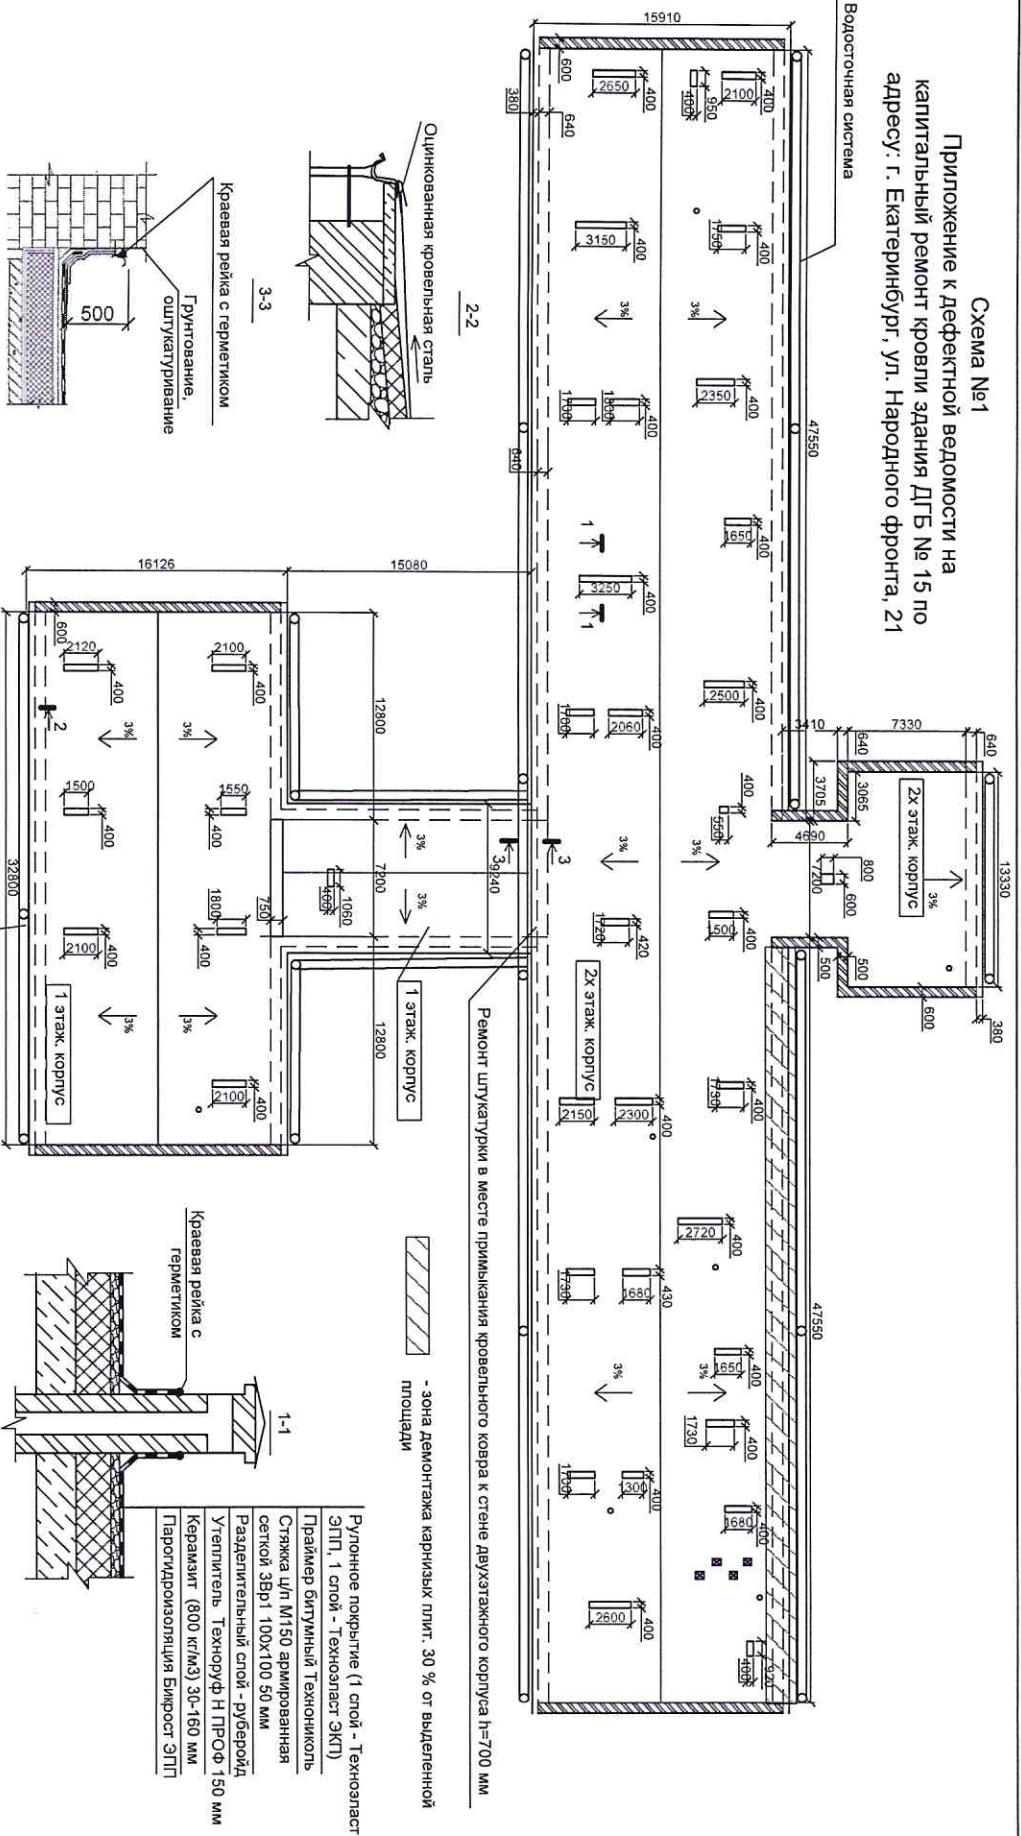

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Желоб водосточный, D=185 мм, L = 3000 мм	м.п./шт	301,3/101
2	Держатель желоба D=185 мм	шт	303
3	Заглушка желоба	шт	14
4	Угол внутренний 90°	шт	2
5	Воронка выпускная D=185x150 мм	шт	21
6	Колоно трубы D=150 мм	шт	42
7	Колоно трубы сливное D=150 мм	шт	21
8	Труба водосточная, L = 3000 мм	м.п./шт	105/35
9	Держатель трубы D=150 мм	шт	105

Спецификация элементов водосточной системы, d=150 мм

МКУ «УЭКР»
В производство работ
 Директор В.А. Давыдов
 10.02.2019

С.В.С.

№ п/п	Имя, Фамилия	Подп.	Дата
1	Иванов И.И.		
2	Петров П.П.		
3	Сидоров С.С.		
4	Куликов К.К.		
5	Лебедев Л.Л.		
6	Зайцев З.З.		
7	Попов П.П.		
8	Смирнов С.С.		
9	Мухоморов М.М.		
10	Ильин И.И.		
11	Васильев В.В.		
12	Семенов С.С.		
13	Морозов М.М.		
14	Матвеев М.М.		
15	Шаронов Ш.Ш.		
16	Федотов Ф.Ф.		
17	Кузнецов К.К.		
18	Рябенко Р.Р.		
19	Борисов Б.Б.		
20	Виноградов В.В.		
21	Павлов П.П.		
22	Соколов С.С.		
23	Степанов С.С.		
24	Суров С.С.		
25	Тихонов Т.Т.		
26	Трофимов Т.Т.		
27	Фролов Ф.Ф.		
28	Харин Х.Х.		
29	Хохлов Х.Х.		
30	Цыганов Ц.Ц.		
31	Чайков Ч.Ч.		
32	Чернов Ч.Ч.		
33	Шевченко Ш.Ш.		
34	Шестаков Ш.Ш.		
35	Шурин Ш.Ш.		
36	Щеголов Щ.Щ.		
37	Щербин Щ.Щ.		
38	Щукин Щ.Щ.		
39	Юрьев Ю.Ю.		
40	Яковлев Я.Я.		

Капитальный ремонт кровли здания ДТБ № 15 по адресу:
 г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 21

Прин. кровли