


Источник питания  
 Нагрузка : Pуст –кВт.  
 Расчетный ток–А. Коэффициент  
 мощности.

Щиток групповой:  
 аппарат на вводе:  
 тип; номинальный ток, А

Аппарат отходящей линии  
 Автоматический выключатель ВА57-35  
 25А

Маркировка – расчетная  
 нагрузка, кВт – коэффи-  
 циент мощности – расчетный  
 ток, А – длина участка, м  
 Потеря напряжения, %%% – марка,  
 сечение проводника

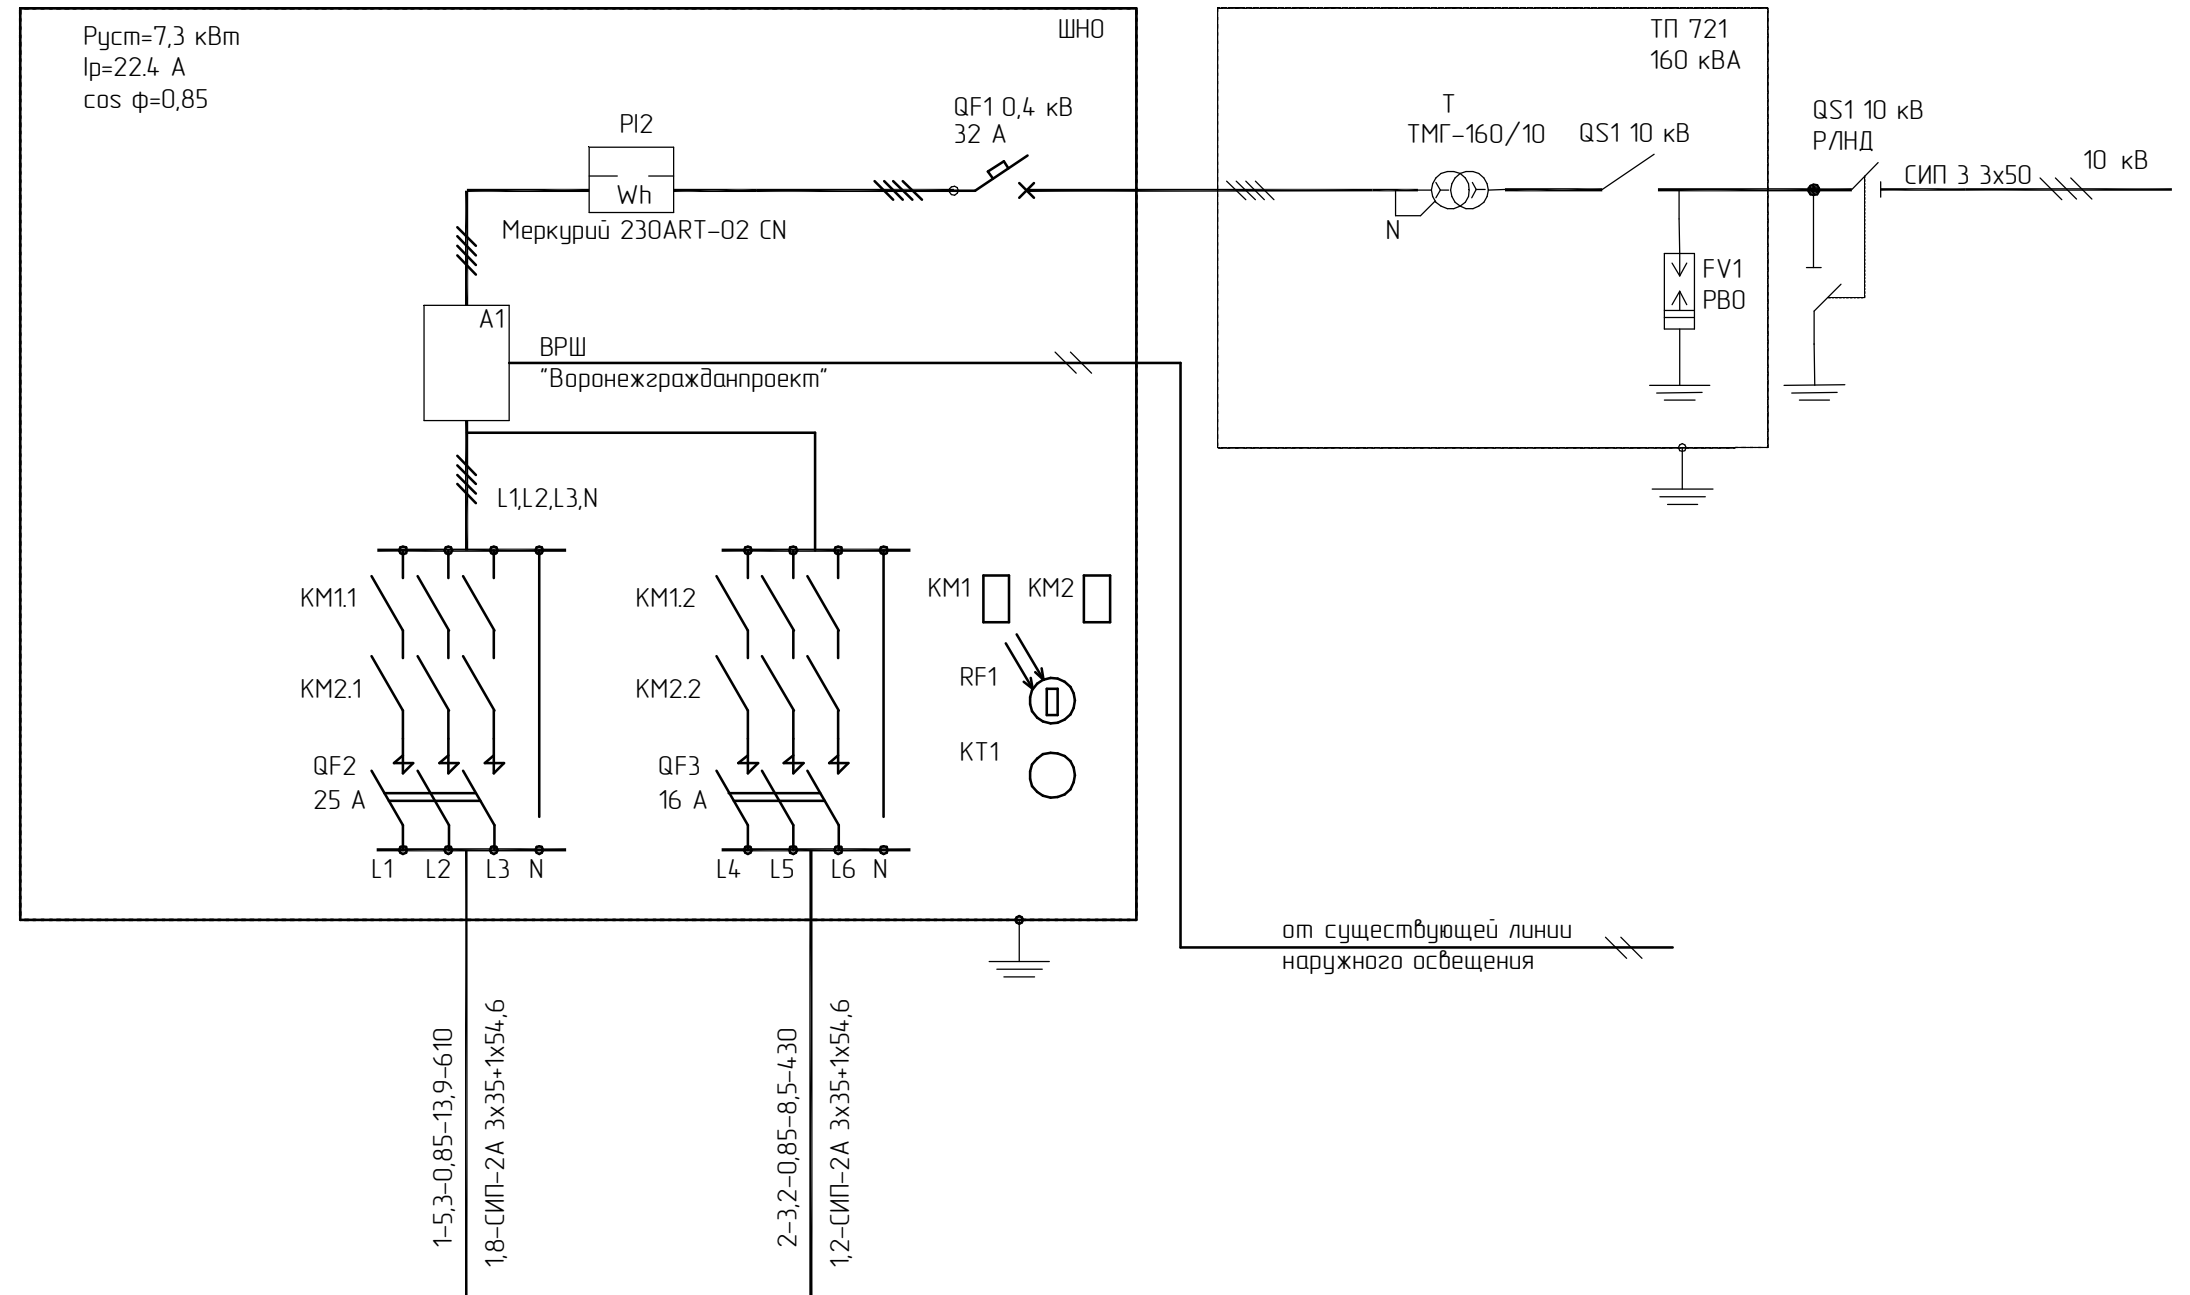

от существующей линии  
 наружного освещения

Номер отходящей группы(фидера)	1	2
Наименование электроприемника	Наружное электроосвещение	Наружное электроосвещение
Количество светильников	18	11
Установленная мощность, кВт	4,5	2,75
Расчетный ток I <sub>p</sub> , А	13,9	8,5

В вечернее время включено 100%%% светильников.  
 В ночное время предусмотрено отключение 30%%% светильников

						ПСД-60Арм-13-ТКР.2.3			
						Капитальный ремонт ул. 60 Армии (от ул. Хользунова до ул. Генерала Лизюкова и от бульвара Победы до ул. Владимира Невского)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наружное освещение	Стадия	Лист	Листов
Разрад.	Лурье				11.13		ПД	1	1
Нач.гр.	Чураков				11.13				
Н.контр.	Чураков				11.13				
ГИП	Куликов				11.13	Схема электрическая принципиальная однолинейная. Участок 1			

