
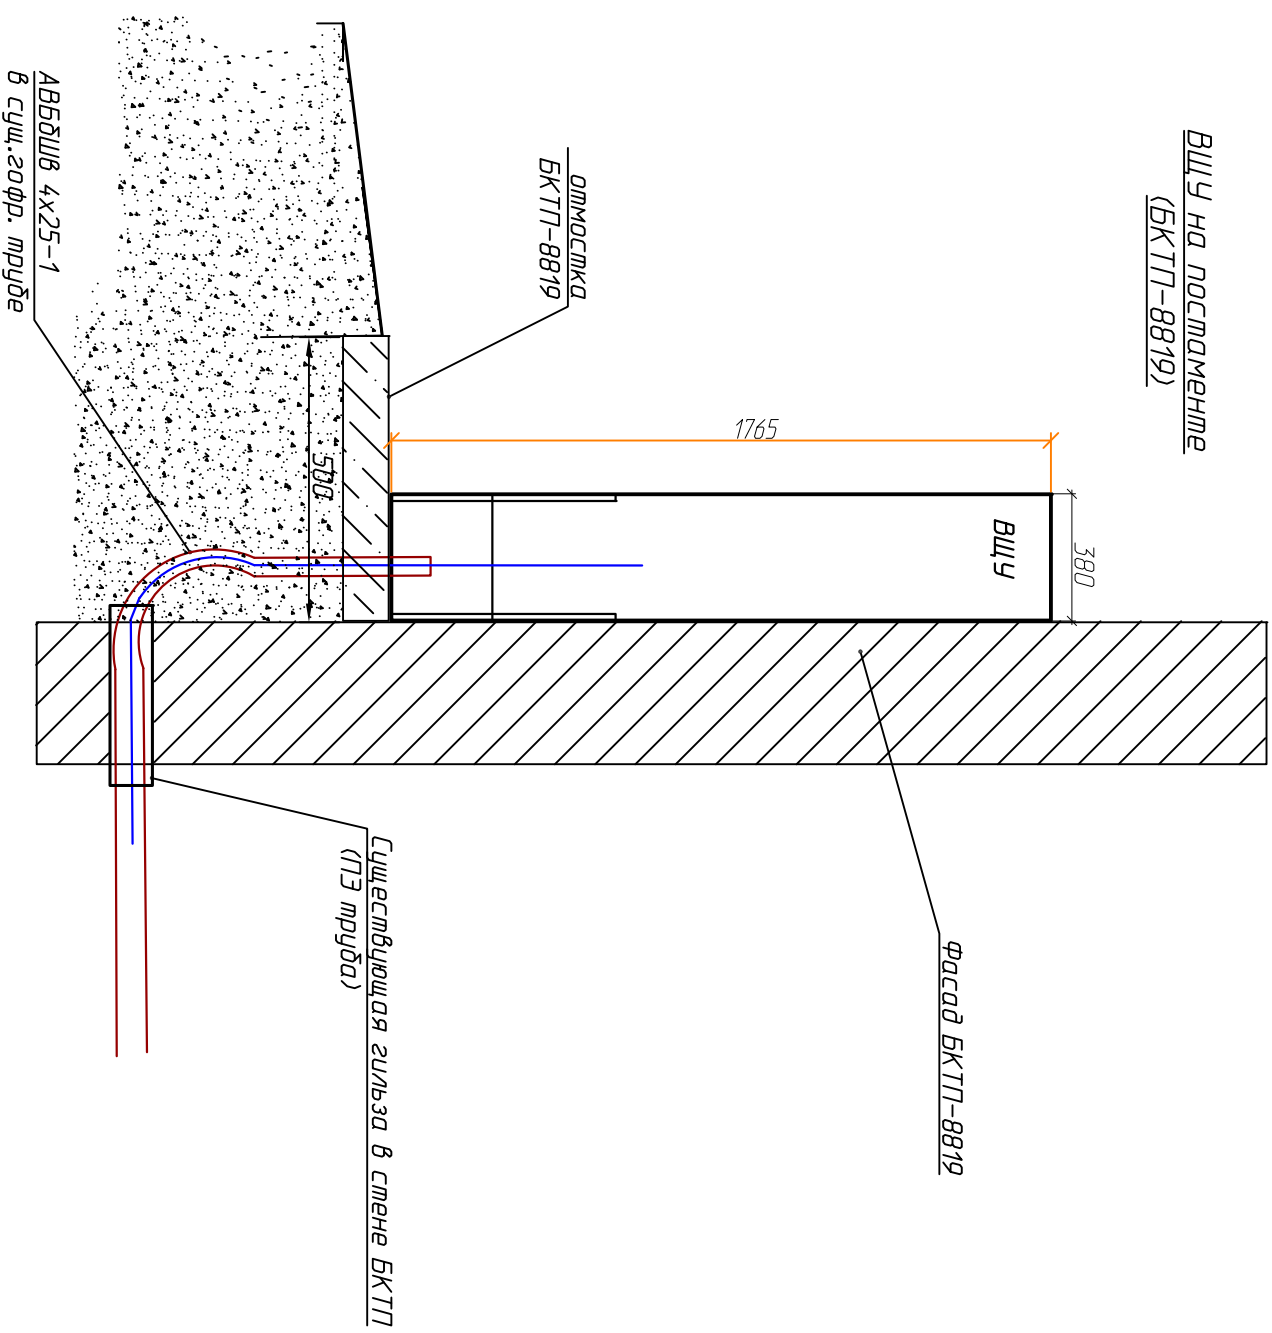


Монтажная панель щита учета

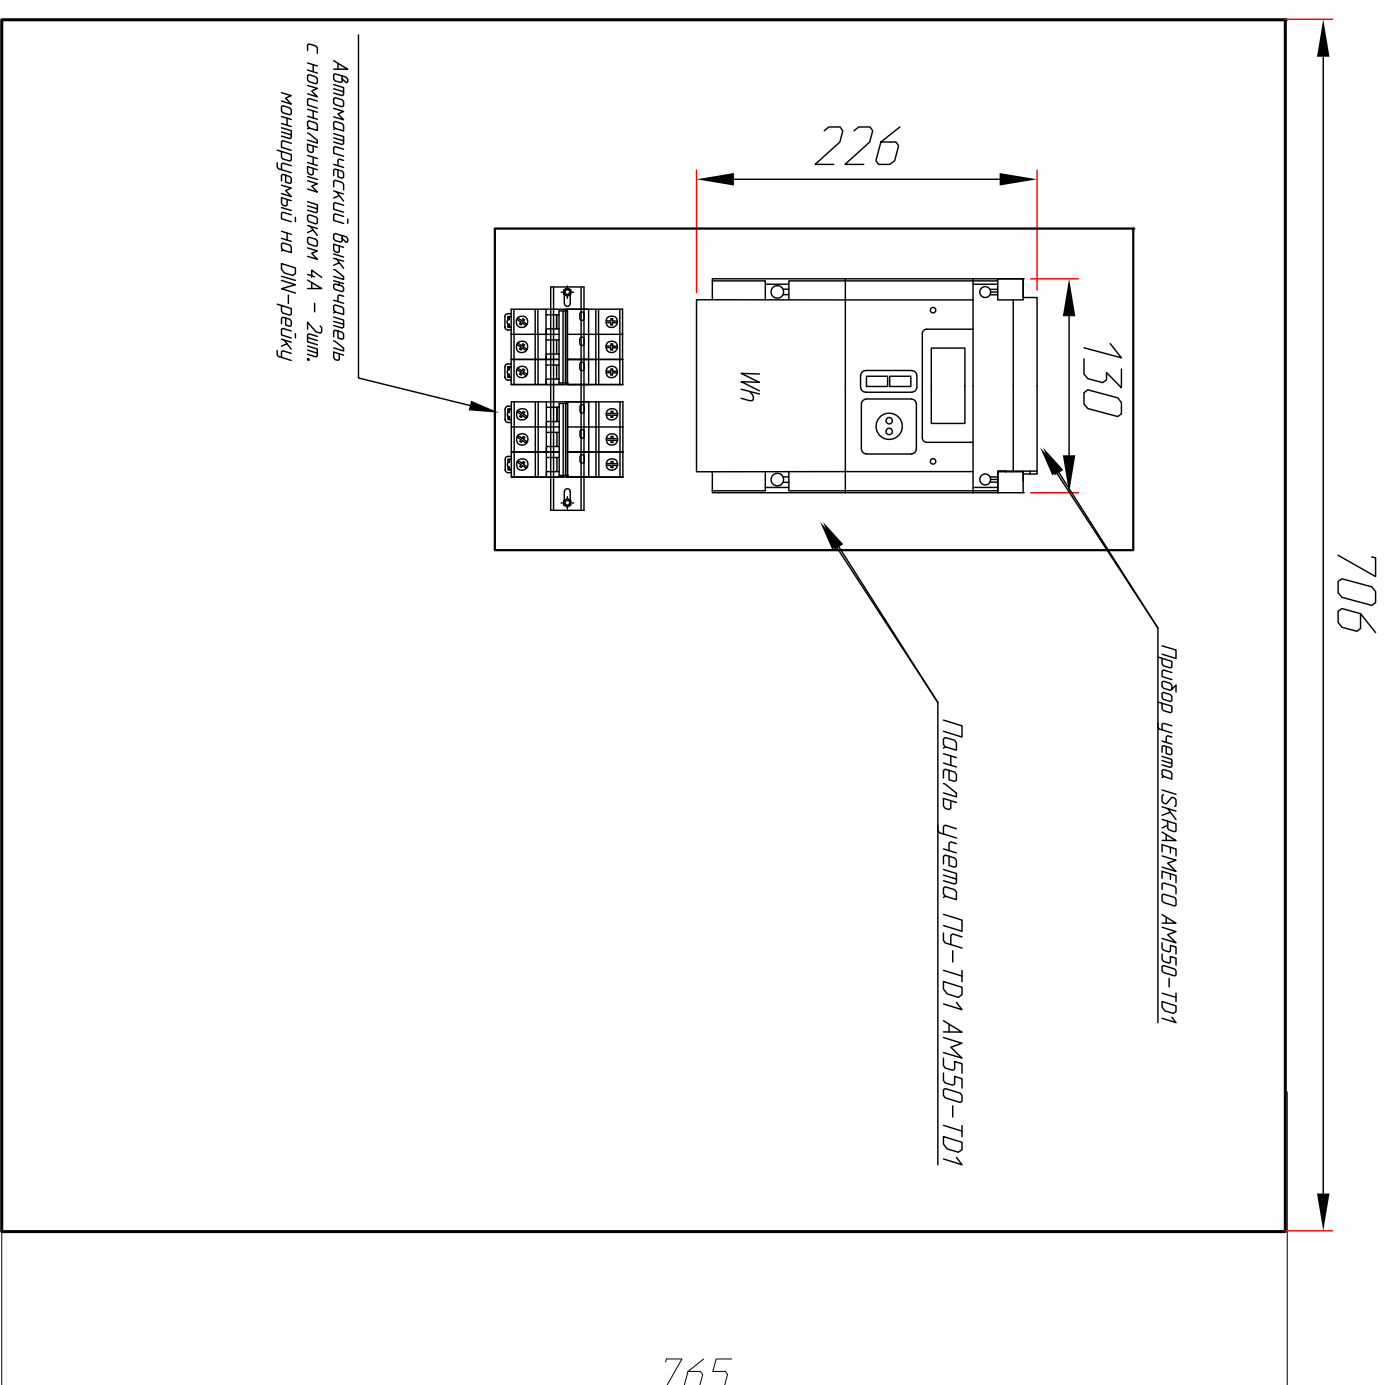

- Примечания:**
1. Все размеры минимальные и указаны в мм.
 2. Крепление щита учета к фасаду БКТП выполнять анкерными болтами.
 3. При монтаже прибора учета и автоматических выключателей предусмотреть место для монтажа дополнительных выключателей учета.
 4. Ошиновку прибора учета и автоматических выключателей выполнять гудкой ошиновкой.

				П-20/297.1902-Р.Д.4	
				Строительная Реконструкция компания ООО "ВОЛГАДОРСТРОЙ" 2021КЭС/Т809	
				Электроснабжение	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Минсбаевров Р.И.				2021
Н. контр.					2021
ГИП					2021
				Монтаж ИЧУ-ЩУ на постаменте	
				Смодия	
				Лист	
				РП	
				1	
				3	