Схема теплоснабжения города Химки

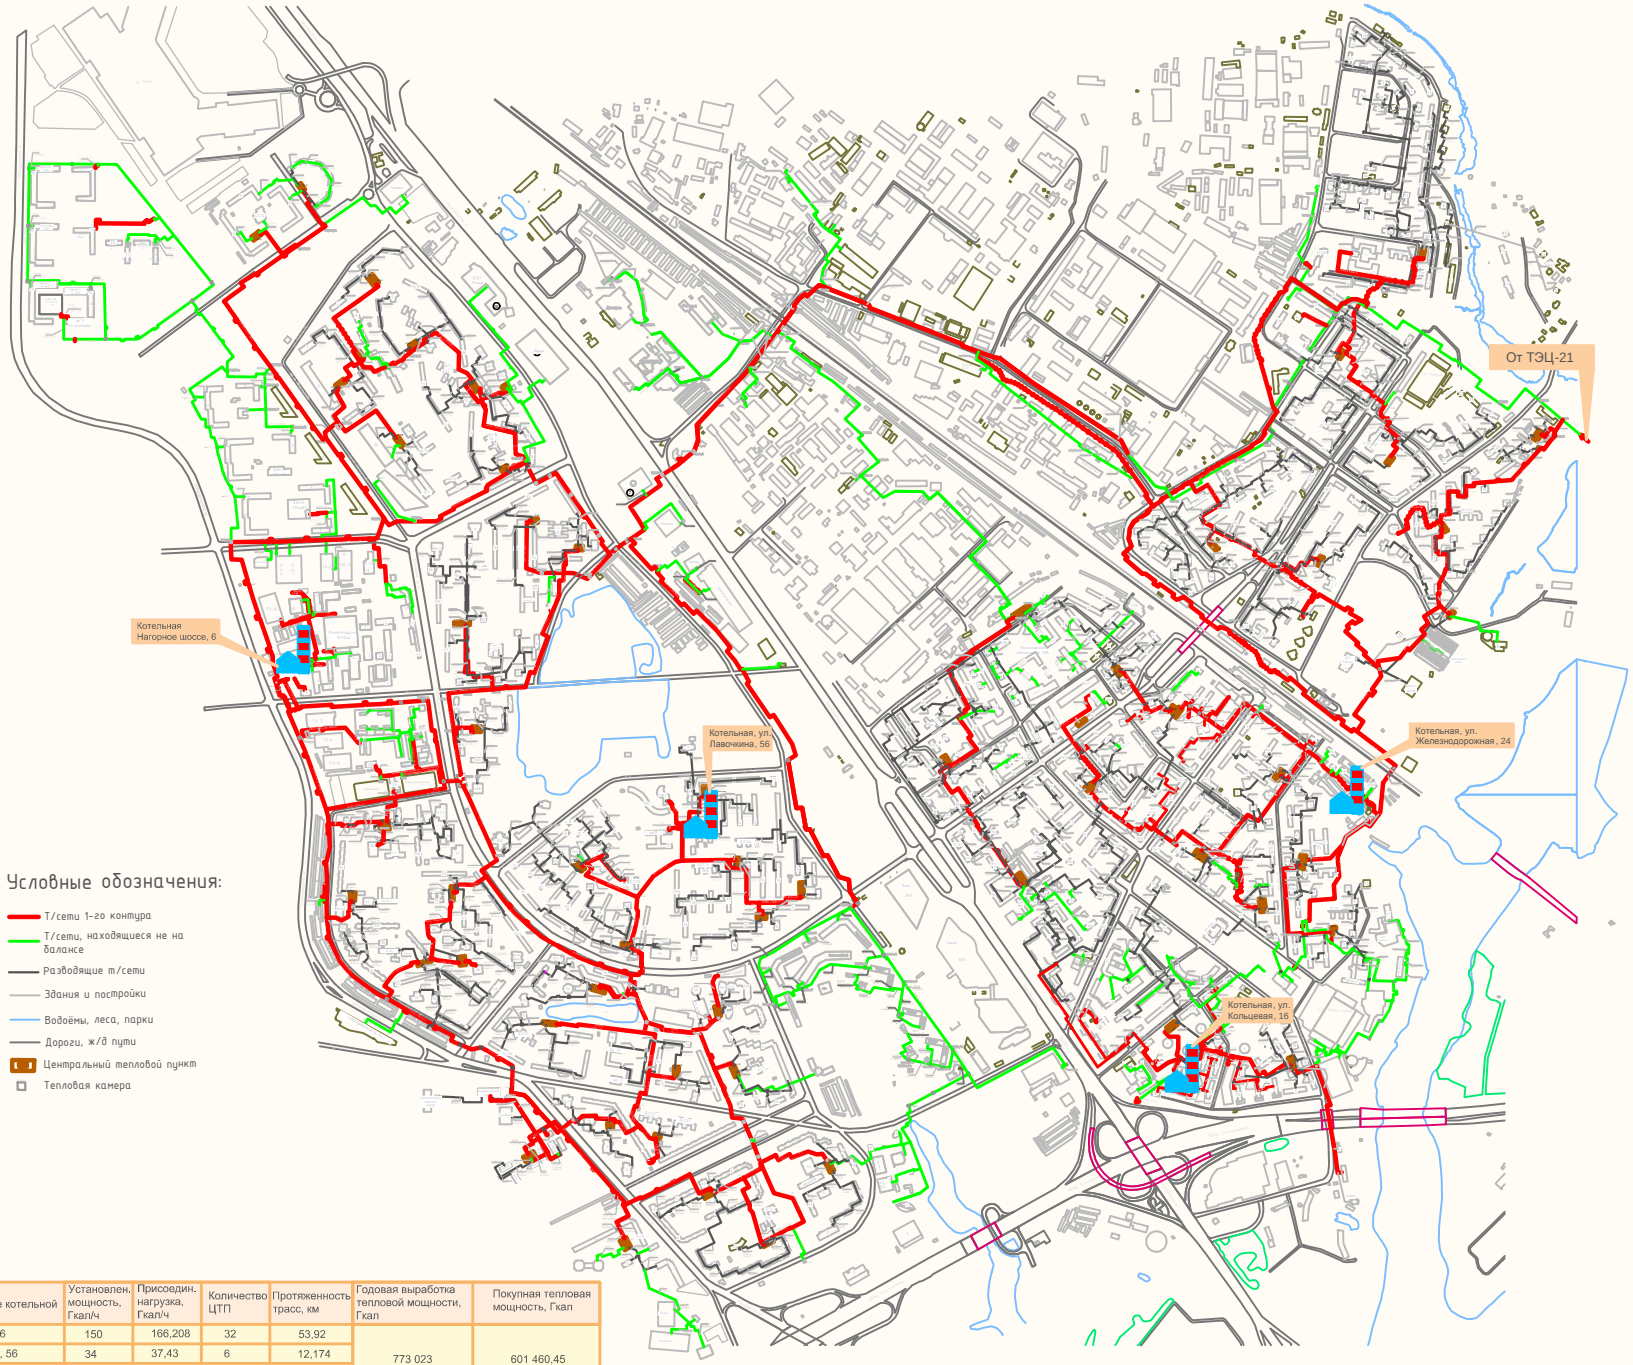

Название котельной	Установлен. мощность, Гкал/ч	Присоедин. нагрузка, Гкал/ч	Количество ЦТП	Протяженность трасс, км	Годовая выработка тепловой мощности, Гкал	Покупная тепловая мощность, Гкал
Нагорная, 6	150	166,208	32	53,92	773 023	601 460,45
Лавочкина, 56	34	37,43	6	12,174		
Железнодорожная, 24	30,3	35,645	9	14,367		
Кольцевая, 3	17,9	31,476	2	4,286		
Итого	232,2	270,759	49	84,747	1 374 483,5	